

自然・交通条件を活用したトンネルの新換気制御技術

## 自然風・交通条件を活用したトンネルの新換気制御技術



独立行政法人 土木研究所つくば中央研究所



(株)創発システム研究所

### 本技術の適用

- ・道路トンネルの換気設備制御
- 【換気設備のある供用中のトンネル・新設トンネル】

#### 技術紹介 — 目次 —


1. 道路トンネルの換気設計 概要・課題
2. トンネル内の自然風の把握
3. 交通換気力の把握
4. 新換気制御方式の概要
5. 実証試験
6. 換気シミュレータによる効果の検討
7. 本技術の適用にあたって

### ●道路トンネルの換気施設設計

▶トンネル延長、交通量、換気対象物質の自動車排出ガス量等の諸条件に加えて、自動車の走行による交通換気力と自然風を考慮した設計が行われている。

### ●供用後の換気設備の運用の現状

▶時々刻々と変化する交通換気力や自然風とは関係なく、所要のトンネル内環境が最小限確保されるように一定パターンに従った制御をしている場合が多い。

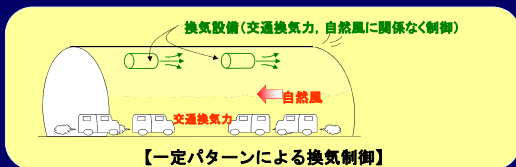

### ●道路トンネルの換気設備制御の課題

- ▶ランニングコストが高い
- ▶トンネル内環境が一時的に悪化する場合がある



▶換気設備の運用に交通換気力と自然風を考慮した制御を行えば換気設備のランニングコストを大幅に削減できる可能性が高い。

### ●交通換気力と自然風を活用した換気制御

- ▶時々刻々と変化する交通換気力、自然風の把握
- ▶換気制御方法の検討

検討項目	検討内容
①交通換気力および自然風の特性把握	・実証調査による交通換気力・自然風の把握
②交通換気力および自然風が坑内風、坑内環境に及ぼす影響の検討	・効果的な換気制御方式の検討
③自然・交通条件を考慮した換気設備の制御方法の検討	・現地試験等による効果の検証
	・換気シミュレーションによる効果の検討

画像式交通量計など  
気象センサなど


換気設備

交通換気力


自然風

【交通換気力・自然風を考慮した換気制御のイメージ】


### ●トンネル内の自然風の把握

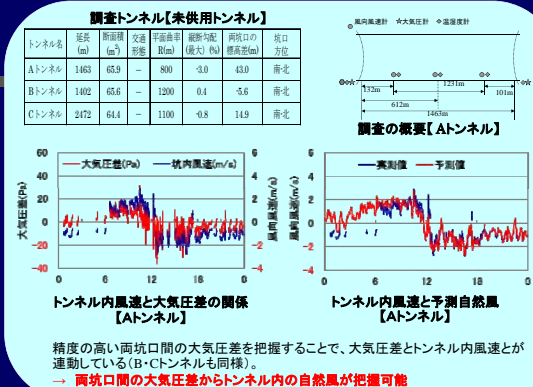


## ● 交通換気力の把握

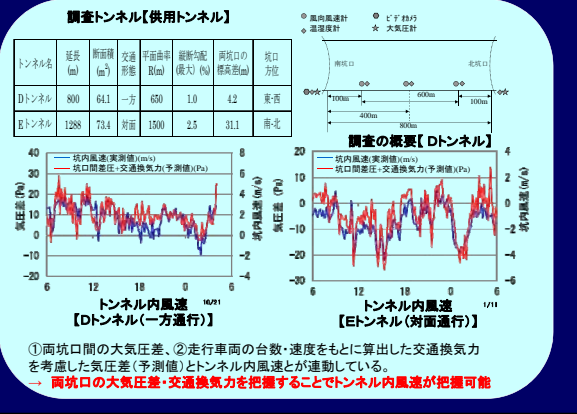

## ● 新換気制御方式の概要

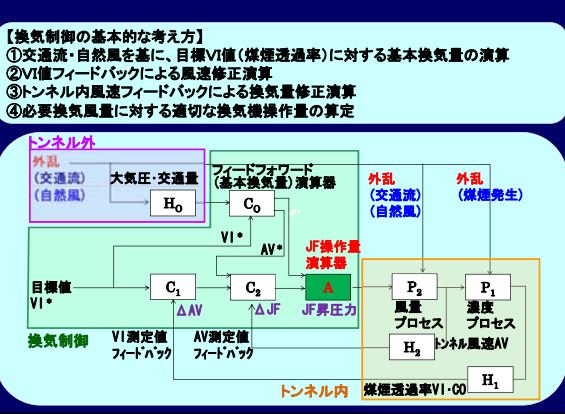

## ● 実証試験

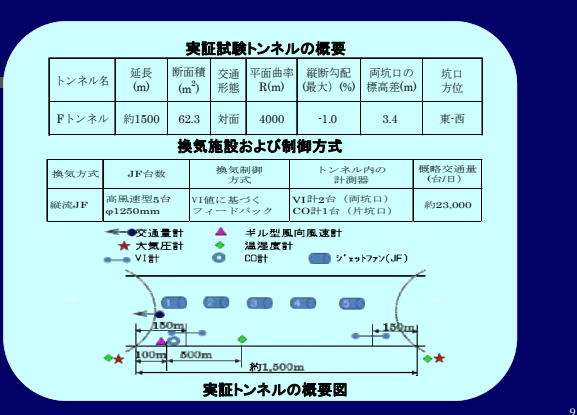

## ● 実証試験

**換気制御方式の比較**

換気制御	既設FB制御 (フィードバック)	新換気制御
制御の基本的考え方	両坑口のVI値を基に、VI値が低い方向へJPを運転する。	両坑口間の大気圧差・交通量をもとにトンネル内の自然風、交通換気力を推定し、JF運転を行う。
具体的な手法	制御ピッチ	10分間隔で制御
上限VI値		91%超：JF2台停止 90%超：JF1台停止
下限VI値		80%未満：JF1台追加運転 70%未満：JF2台追加運転
VI値：煤煙透過率		


## ● 実証試験状況



## ● 実証試験状況




● 実証試験  
VI値・CO値・JF運転実績結果

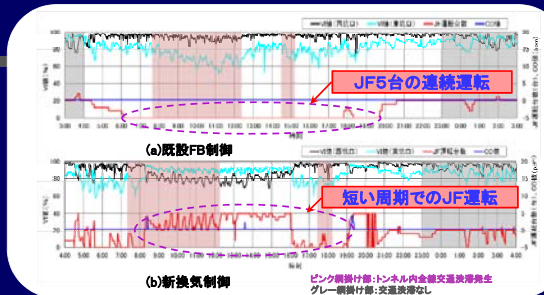

- > 両制御方式とも設計濃度(VI値40%以上、CO100ppm以下)を確保
- > 既存FB制御はJF5台の連続運転、新換気制御は短い周期でJF運転


● 実証試験  
トンネル内の風向・風速結果

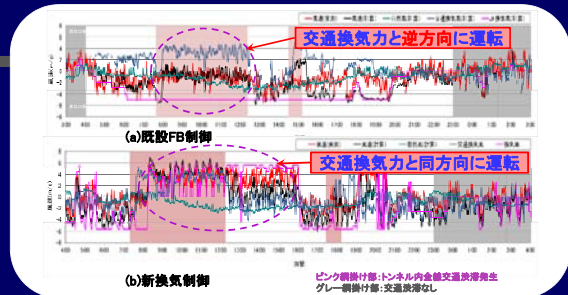

- > 実証試験中は、交通換気力・JF換気風がトンネル内風速に大きく影響
- > 既存FB制御では、交通換気力と逆方向にJF運転を実施
- > 新換気制御では、交通換気力と同方向にJF運転を実施

新換気制御の機能を発揮


● 実証試験  
JF運転時間結果の比較

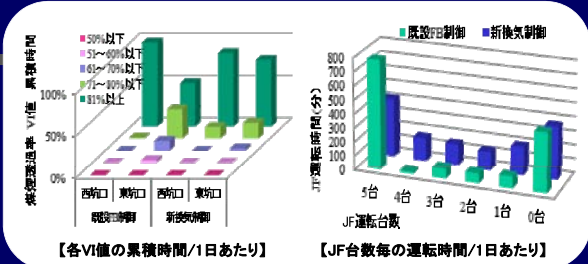

- > 既存FB制御：東坑口側のVI値が低下する時間帯が多い
- > 新換気制御：両坑口ともに同程度の時間割合
- > 新換気制御でのJF5台による運転時間は既存FB制御に比較して全体的に少ない

新換気制御の機能を発揮

● 実証試験  
使用電力量の比較

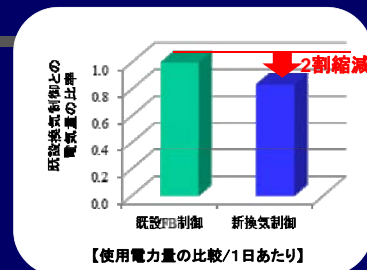

- > 新換気制御の電力量は既存FB制御に比較して約2割少ない


新換気制御の効果を発揮

● 換気シミュレータによる効果の検討  
【トンネル】


- > 交通渋滞が発生していないデータを用いて、換気シミュレータによる効果の検証

【換気シミュレータの概要】


項目	概要
風速モデル	一次元非圧縮モデル
汚染濃度モデル	一次元移流拡散方程式
交通モデル	マイクロ交通モデル



【交通量】



【トンネル内風速】




【VI, CO, JF運転台数】


● 換気シミュレータによる効果の検討

【実測値と解析値との比較】


- > トンネル内風速は、実測値と解析値で概ね良く一致している。
- > VI値は、解析では一時的なVI値の低下までは再現できていないが、概ね良い傾向を示している。



【トンネル内風速】



【風速成分(解析値)】



【VI値】


● 換気シミュレータによる効果の検討  
【効果の検証】

▶ 新換気制御は、自然風、交通換気力を常に把握しながら制御が可能

▶ トンネル内の所長の環境の確保 (VI値が低下する状況が減少)

▶ 現在の目標VI値を低下することが可能  
現行目標VI値80% → 70% → 60%


【解析結果】目標VI値の低下により、  
→ 平均的なVI値が低下  
→ JF運転台数減少



【新換気 目標VI 80%】



【新換気 目標VI 70%】





【新換気 目標VI 60%】

● 換気シミュレータによる効果の検討  
【効果の検証】


▶ 既設制御VI80%との比較(JF運転時間)  
新換気制御 目標VI値80% → 84%  
70% → 39%  
60% → 18%  
既設制御 風向固定 → 130%

▶ 新換気制御の適用により使用電力量の大幅な削減が見込める。

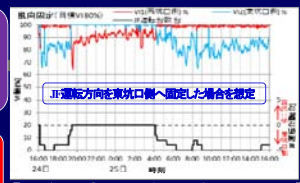

【VI値 累積時間】

【風向固定の場合 目標VI 80%】

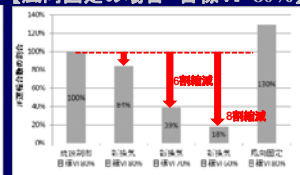

【JF運転時間の割合】

● 本技術の適用にあたって  
連絡先

自然風・交通条件を活用したトンネルの新換気制御技術

独立行政法人 土木研究所  
つくば中央研究所 道路技術研究グループ トンネルチーム  
〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6  
TEL:(029)879-6791 Fax:(029)879-6796

株式会社 創発システム研究所  
〒650-0047 神戸市中央区港島南5-5-2  
神戸国際ビジネスセンター(KIBC) 612号室  
TEL:(078)304-5002 Fax:(078)304-5003